


図 1. 周辺インフラ状況全体図





温水配管接続:埋設配管にて HH-5 地点から約 3m 余熱 利用施設側に入った箇所にて接続。

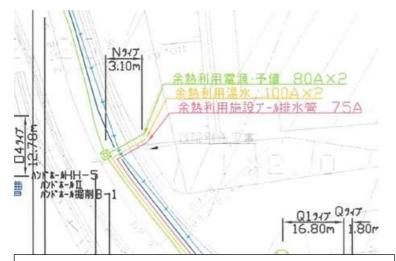

余熱利用設備電気接続:ハンドホール HH-5



既設受水タンクおよび量水器場所:上記赤枠 既設受水タンクが設置されている本組合の駐車場内に、第2期 ごみ処理施設上水受水槽及び揚水ポンプを新たに設けること。

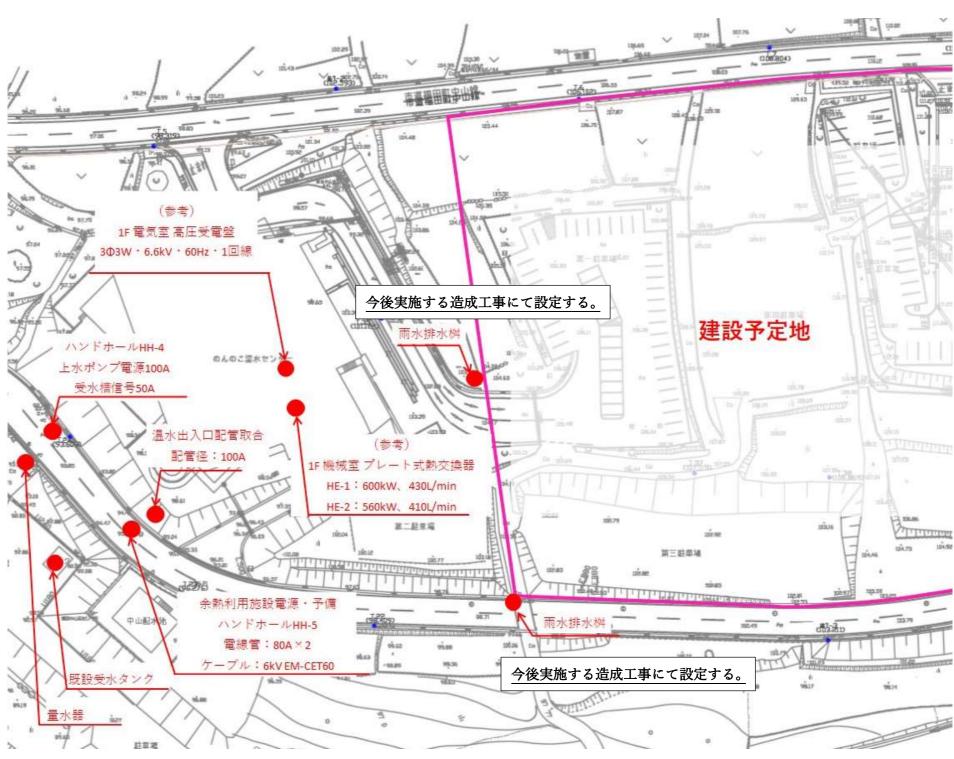


図3 南川現況図および接続箇所

